

Legenda impianti fluidi di laboratorio

Simbolo	Descrizione
	Gruppo linee gas tecnici - Tubi Ø 10 AISI 304
	AC Tubazione circuito aria compressa in rame EN13348 Ø10 da rete aria tecnica 8 bar
	Valvola di intercettazione
	Colonna / semicolonna servizi

PROPRIETARIO



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario




Regione
Lombardia
ASST Papa Giovanni XXIII

PROGETTISTA




DIRETTORE DEI LAVORI

APPALTATORE

KEY PLAN

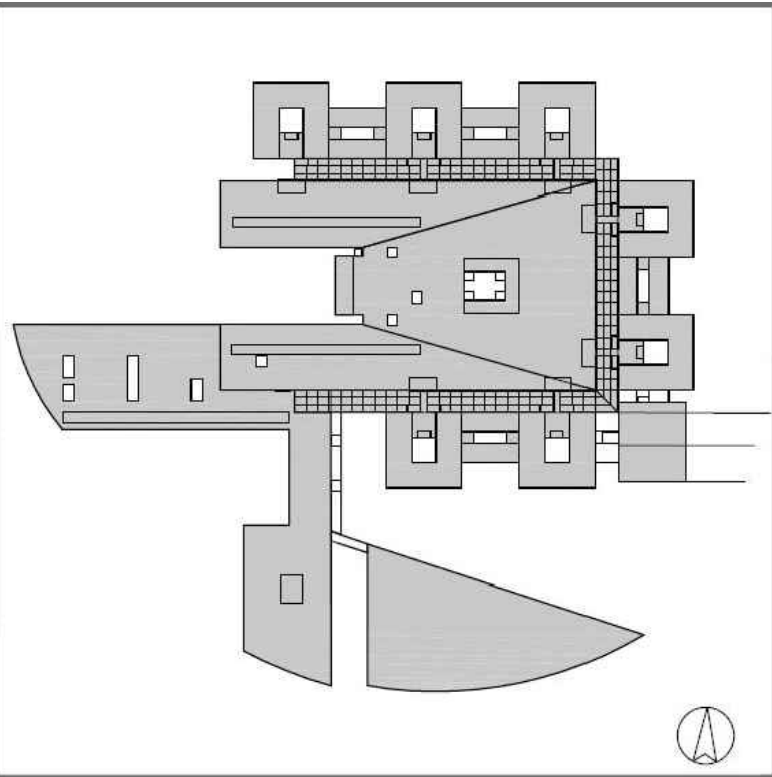

NOTE:

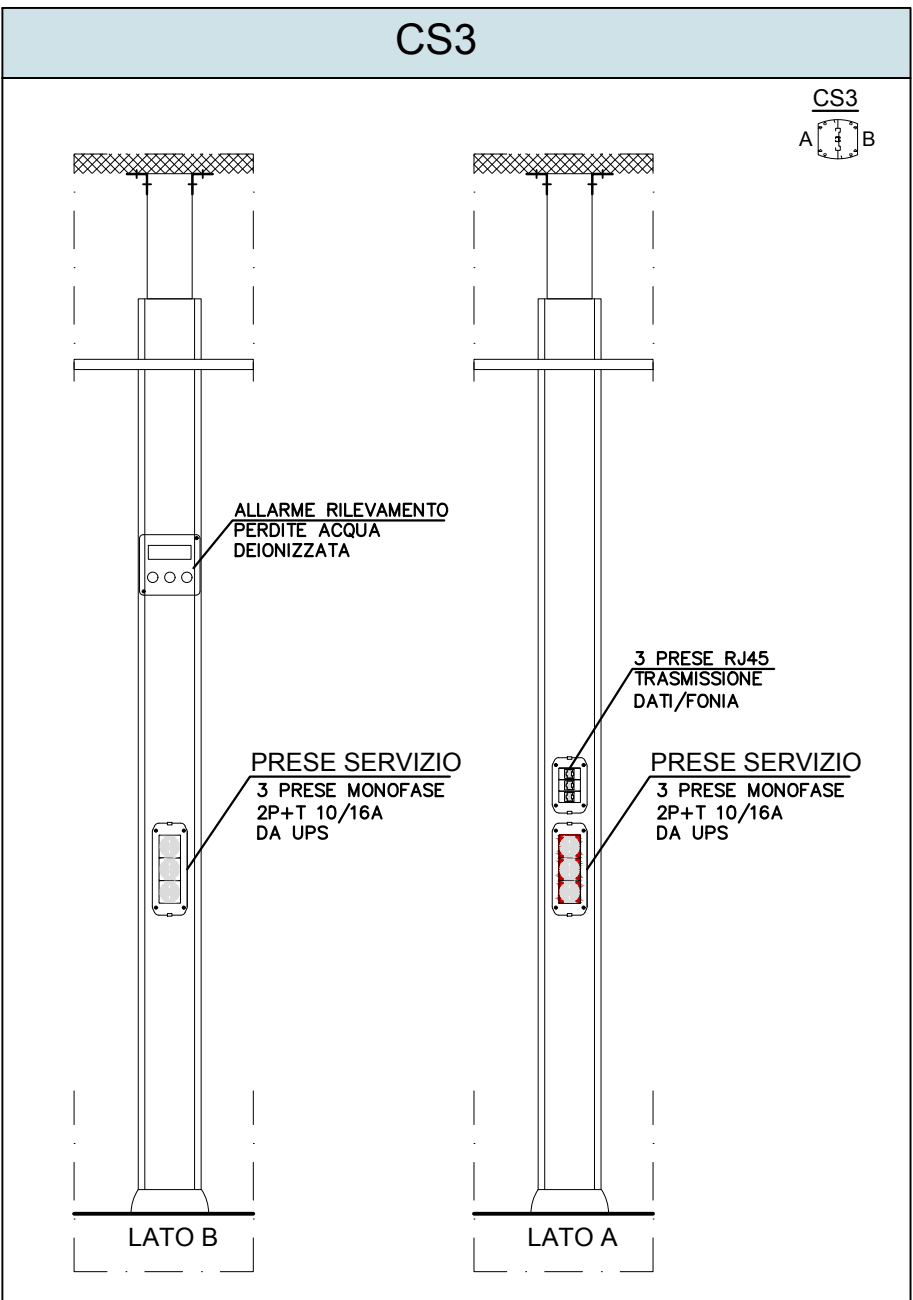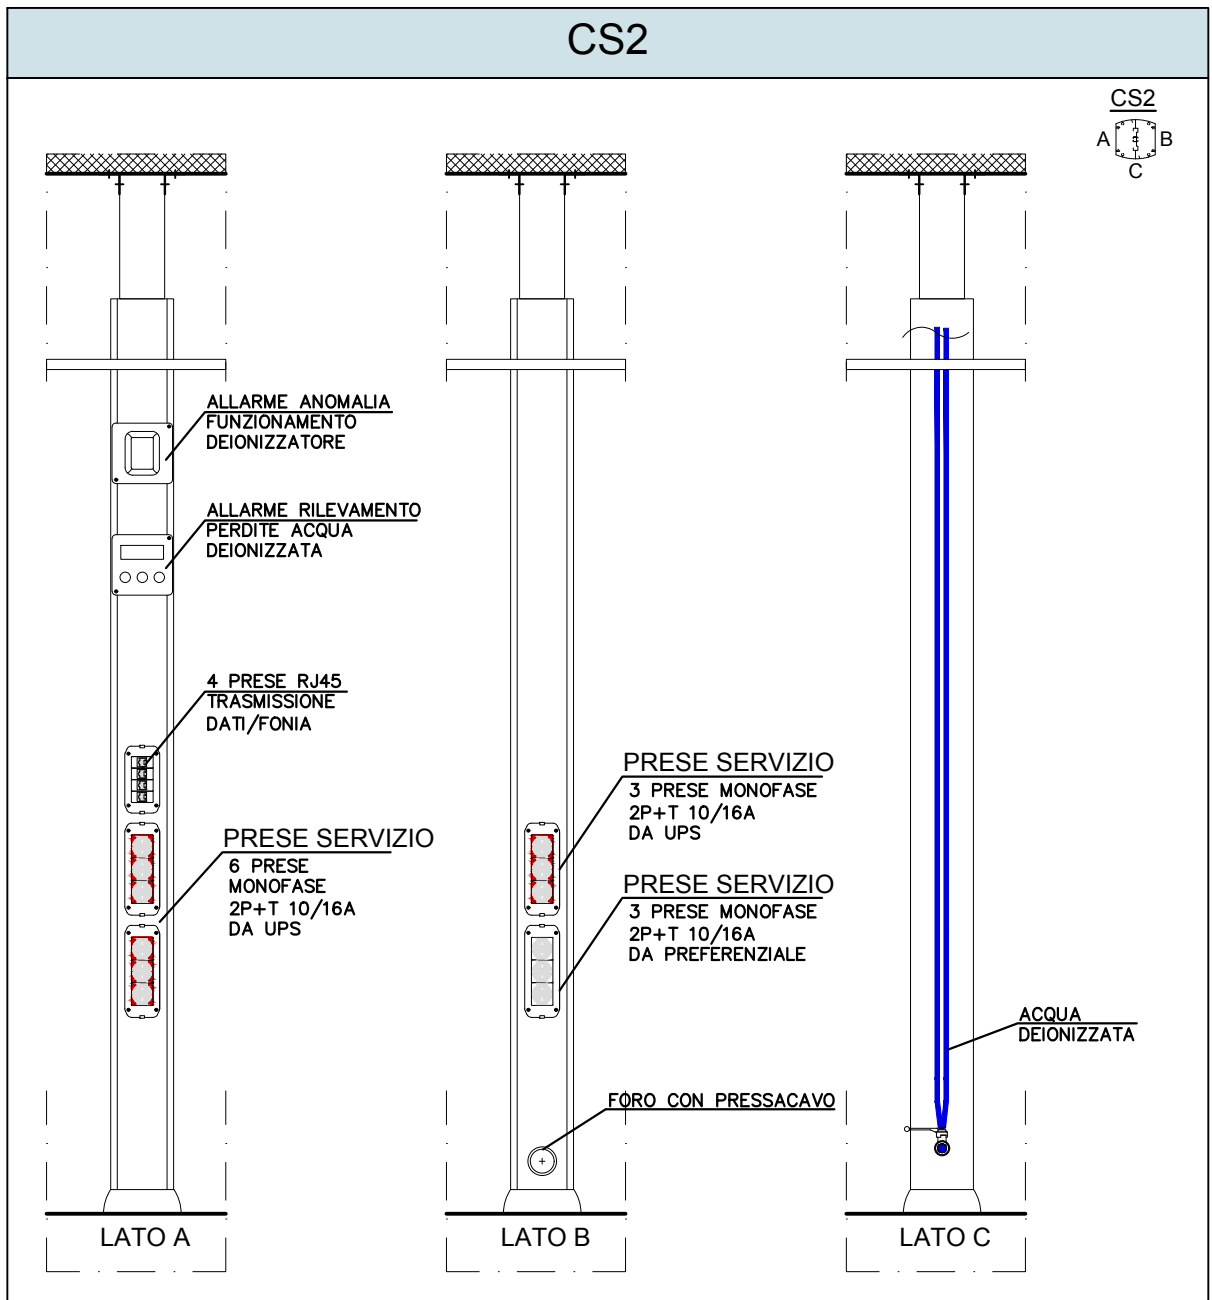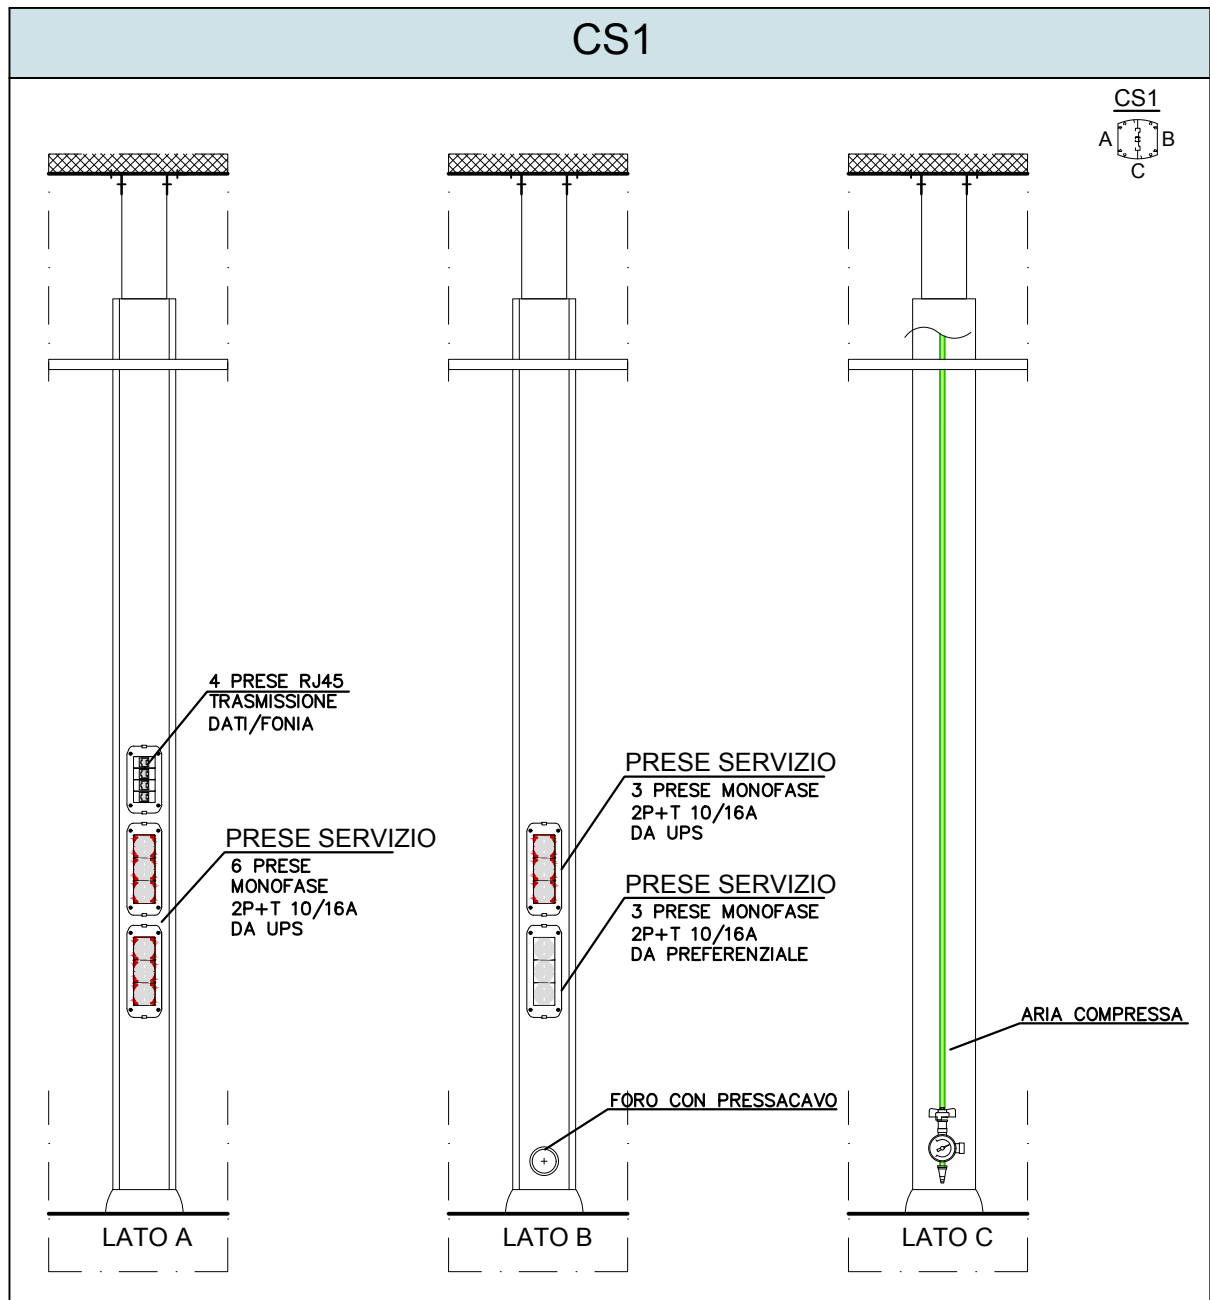

PROGETTAZIONE COORDINATA
DIREZIONE LAVORI GENERALE:

GENERAL PLANNING S.r.l.

VIA VIGONI 8 - 20122 MILANO
TEL: 02-58.29.82.1 - FAX: 02-58.30.04.67
SITO: www.generalplanning.com
E.MAIL: info@generalplanning.com

S				
F				
E				
D				
C				
B				
A	EMISSIONE	02-10-2018		
V.	DESCRIZIONE REVISIONE	DATA		
MMITTENTE				
SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.				
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO LABORATORIO CORELAB IMPIANTO ARIA COMPRESSA °PIANO		COMMESSA 1193-26		
		SCALA 1:100		
		DISEGNATO LOM		
		CONTROLLATO BRA		
		APPROVATO DAG		
		NUMERO DISEGNO		
COMMESSA	LIVELLO PROGETTO	EDIFICIO	DISCIPLINA	NUMERO DISEGNO
1193	DET	GEN	ISA	502

L'UTILIZZAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO E' RISERVATA A NORMA DI LEGGE