
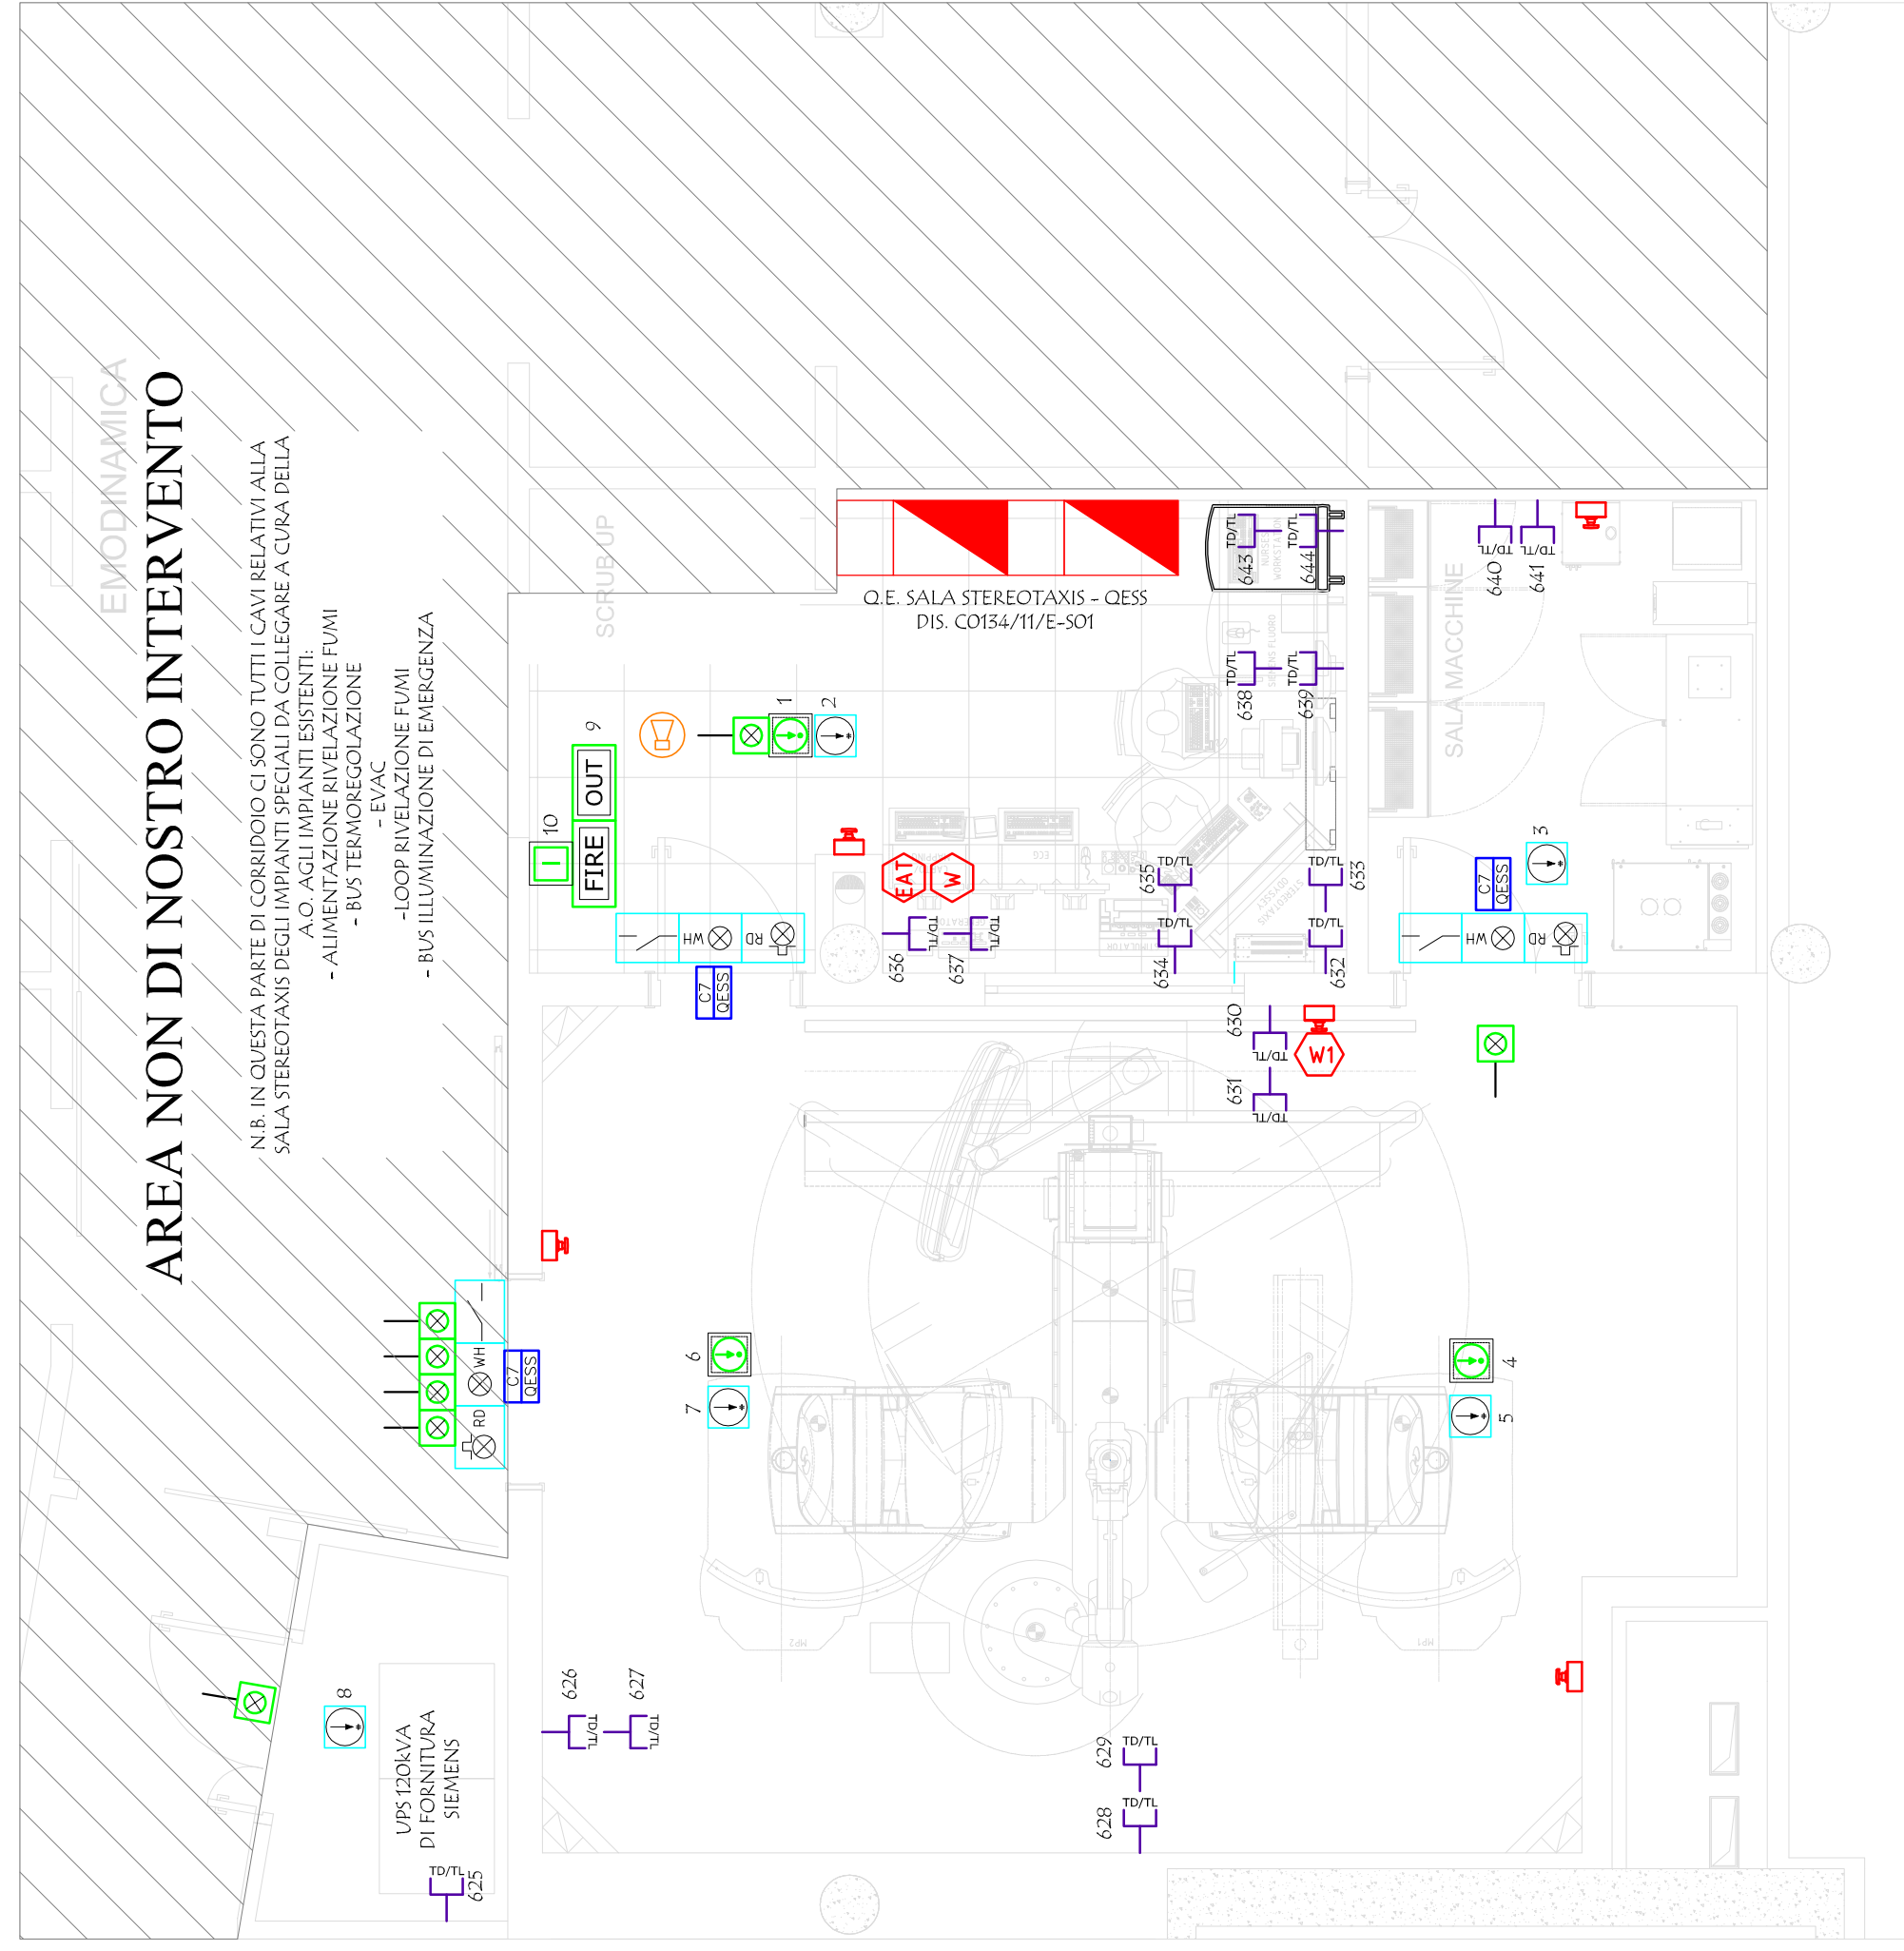
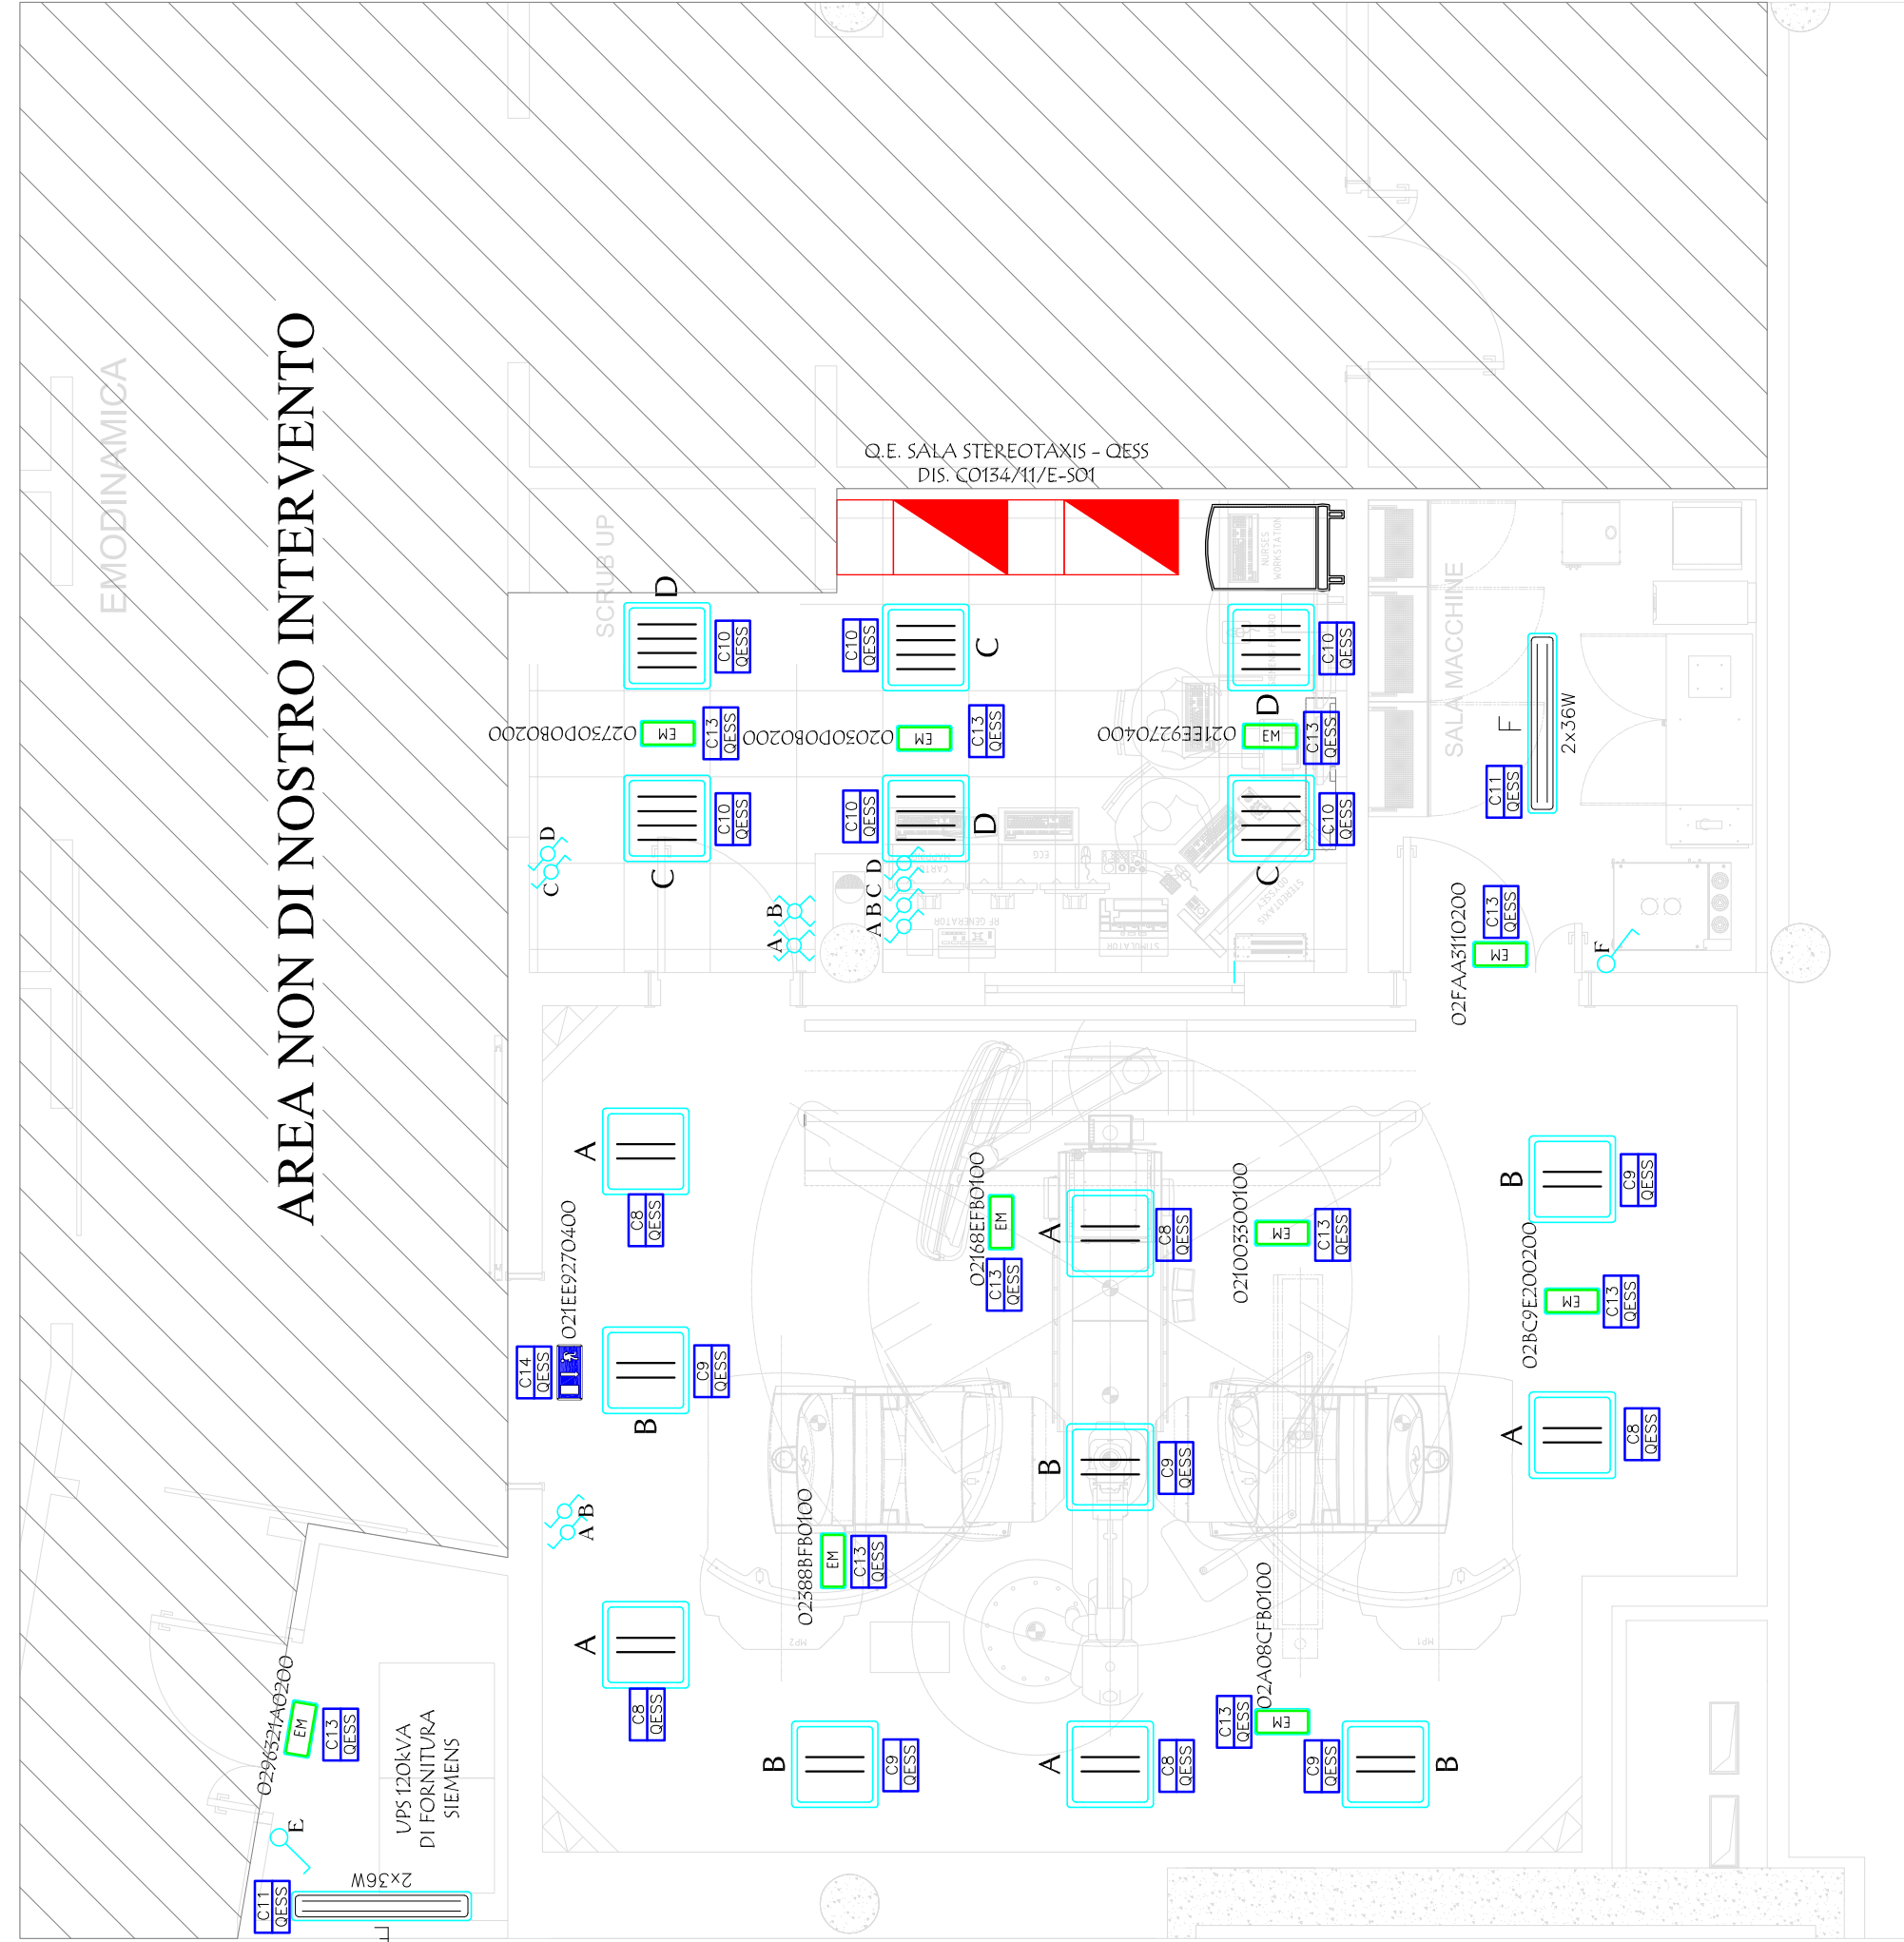
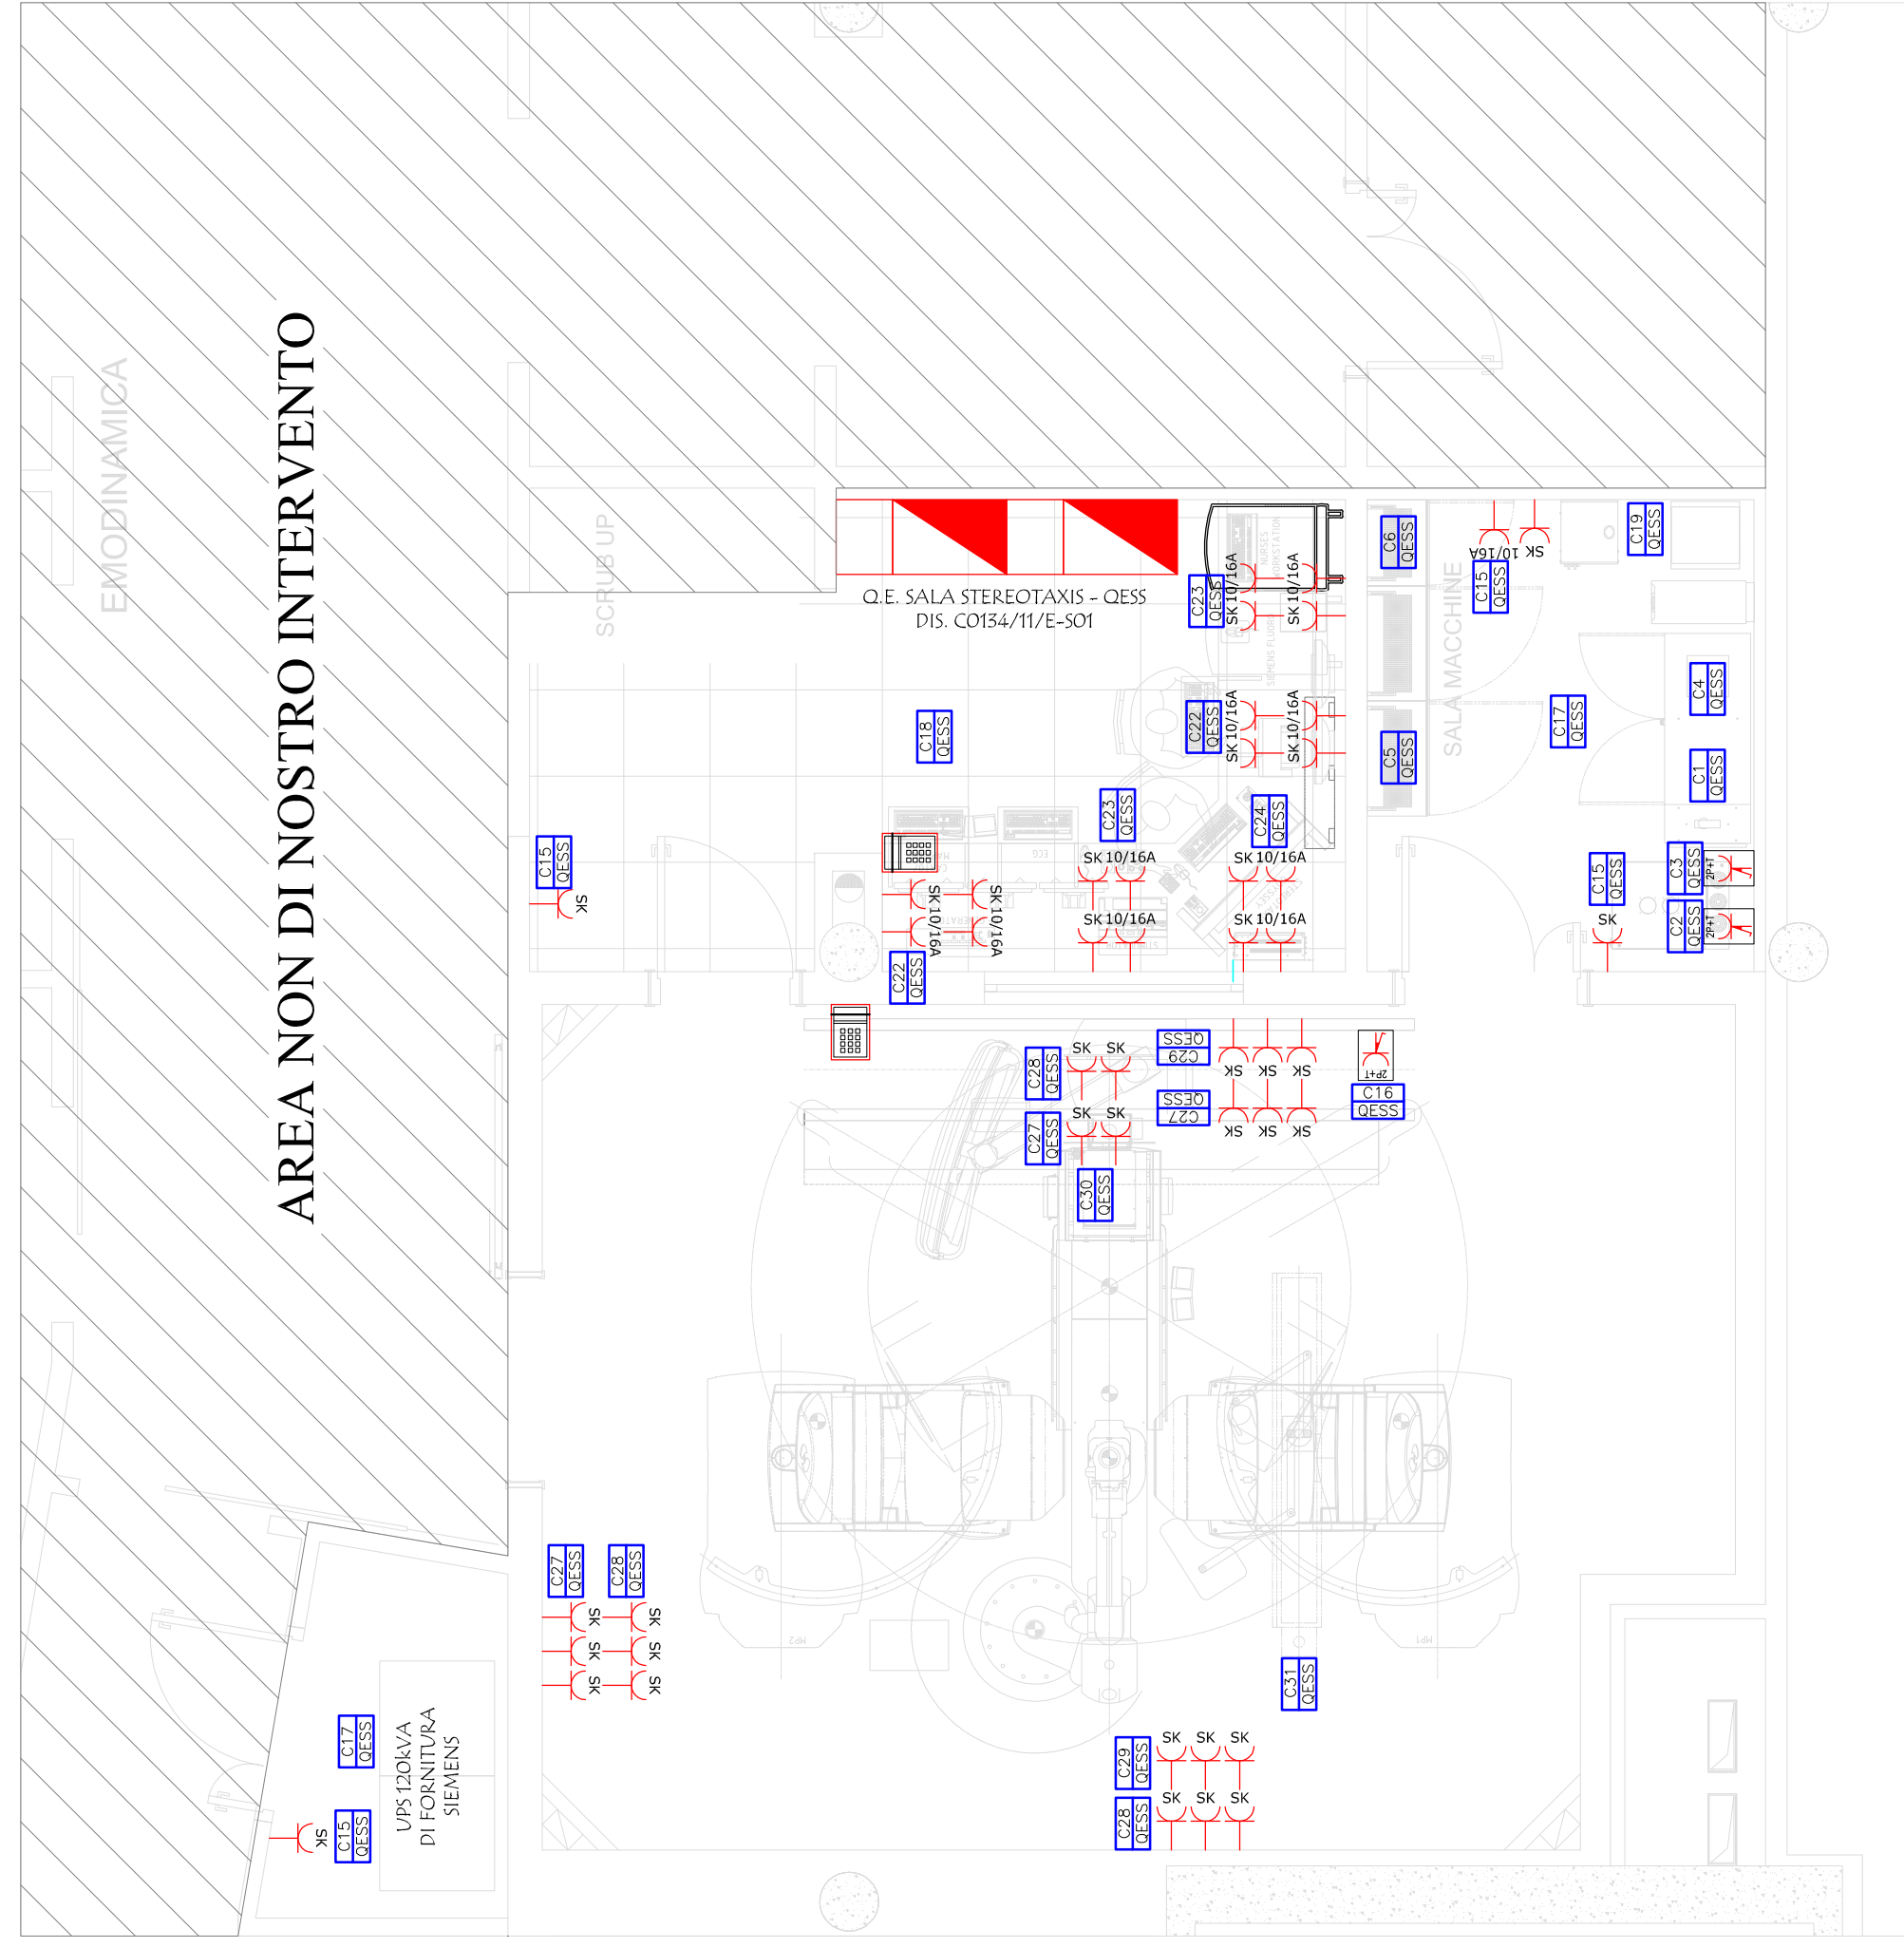
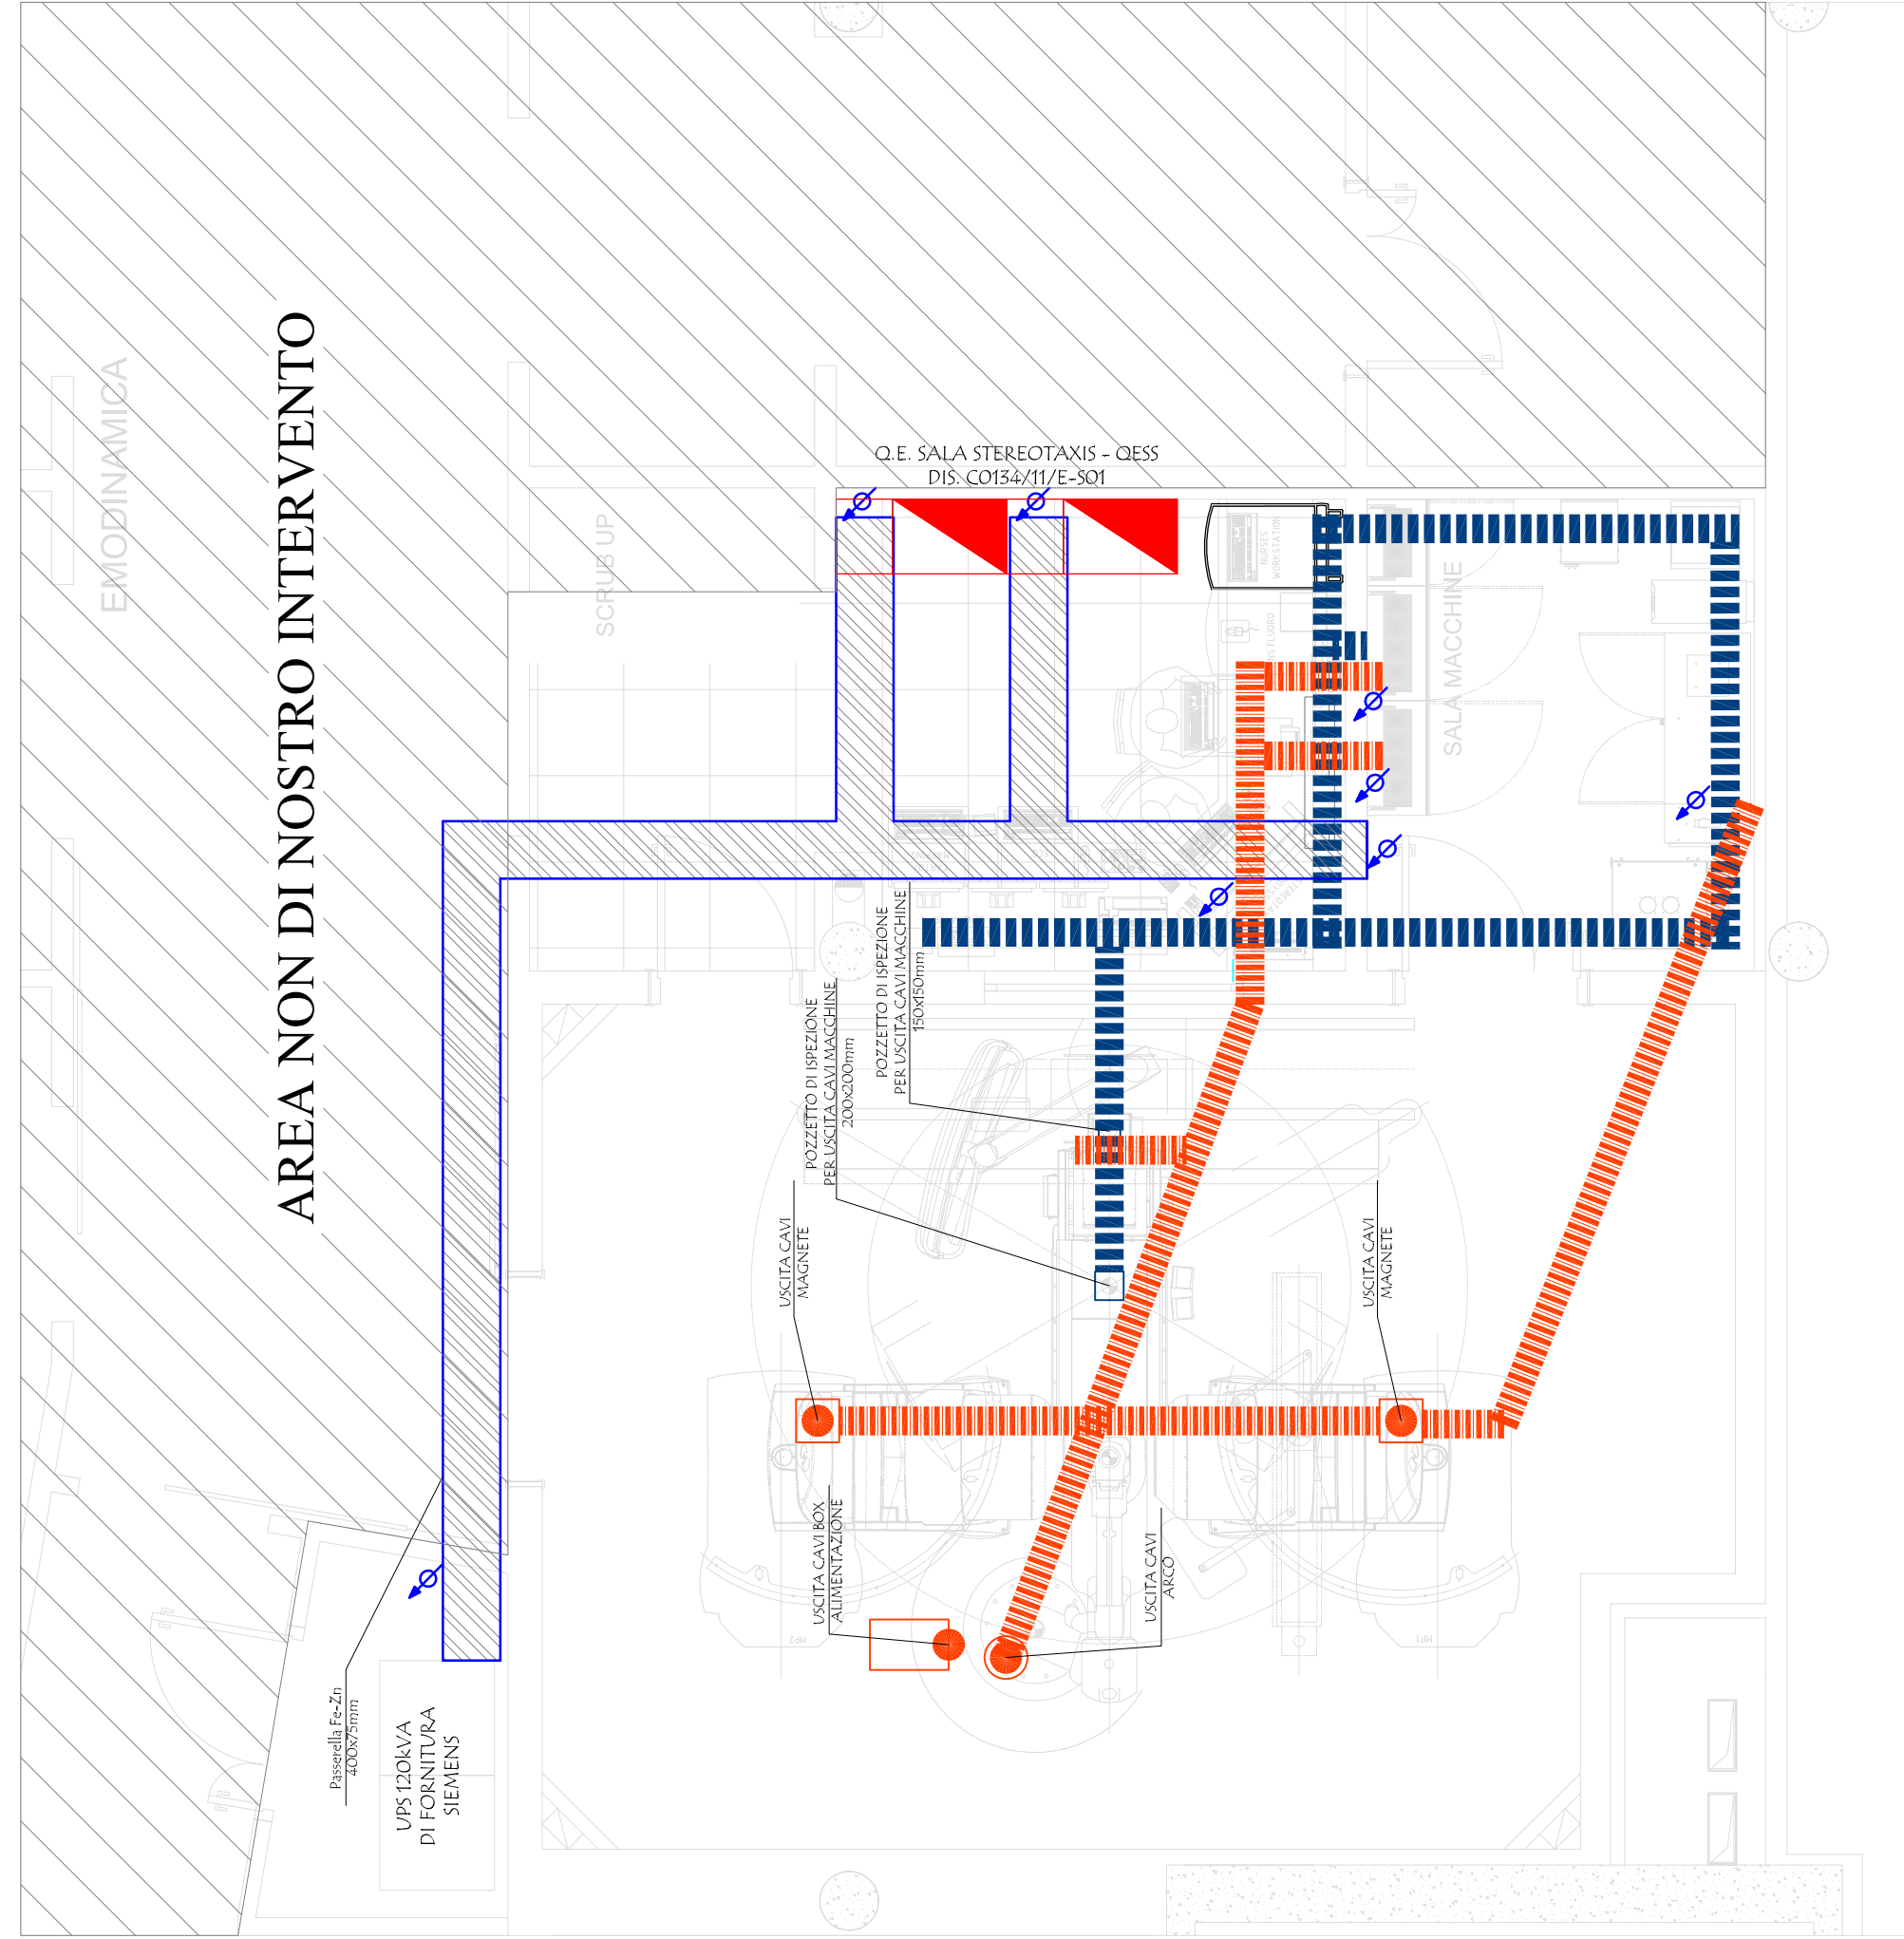




LEGENDA	
	Quattro Elementi
	Proprietà generali (a 25°C, con sequenza di misurazione specificata nel disegno)
	Caratteristiche Dinamiche (200Hz) (Forma d'onda standard)
	Caratteristiche Statiche (a 25°C, 300V) (Forma d'onda standard)
	Calore (misurato con la sonda)
	Press. d'IMP. LINEE (100 V) (Modello Gestione Channel)
	Press. d'IMP. TIRI (100 V) (Modello Gestione Channel)
	Press. per IGBT, IGBT 500 mV, d'IMP. 10A, d'IMP. 10A
	Press. per MOS, MOS 500 mV, d'IMP. 10A, d'IMP. 10A
	Parametri generali di misurazione di isolamento
	Apparecchio illuminante su 20° (Fotogramma) (Modello: 125/21 (1) LDFP 30)
	Apparecchio illuminante su 30° (Fotogramma) (Modello: 125/21 (1) LDFP 30)
	Apparecchio illuminante su 45° (Fotogramma) (Modello: 125/21 (1) LDFP 30)
	Apparecchio illuminante su 60° (Fotogramma) (Modello: 125/21 (1) LDFP 30)
	Apparecchio illuminante su 75° (Fotogramma) (Modello: 125/21 (1) LDFP 30)
	Apparecchio illuminante su 90° (Fotogramma) (Modello: 125/21 (1) LDFP 30)
	Apparecchio illuminante su 105° (Fotogramma) (Modello: 125/21 (1) LDFP 30)
	Apparecchio illuminante su 120° (Fotogramma) (Modello: 125/21 (1) LDFP 30)
	Apparecchio illuminante su 135° (Fotogramma) (Modello: 125/21 (1) LDFP 30)
	Apparecchio illuminante su 150° (Fotogramma) (Modello: 125/21 (1) LDFP 30)
	Apparecchio illuminante su 165° (Fotogramma) (Modello: 125/21 (1) LDFP 30)
	Apparecchio illuminante su 180° (Fotogramma) (Modello: 125/21 (1) LDFP 30)
	Apparecchio illuminante su 195° (Fotogramma) (Modello: 125/21 (1) LDFP 30)
	Apparecchio illuminante su 210° (Fotogramma) (Modello: 125/21 (1) LDFP 30)
	Apparecchio illuminante su 225° (Fotogramma) (Modello: 125/21 (1) LDFP 30)
	Apparecchio illuminante su 240° (Fotogramma) (Modello: 125/21 (1) LDFP 30)
	Apparecchio illuminante su 255° (Fotogramma) (Modello: 125/21 (1) LDFP 30)
	Apparecchio illuminante su 270° (Fotogramma) (Modello: 125/21 (1) LDFP 30)
	Apparecchio illuminante su 285° (Fotogramma) (Modello: 125/21 (1) LDFP 30)
	Apparecchio illuminante su 300° (Fotogramma) (Modello: 125/21 (1) LDFP 30)
	Apparecchio illuminante su 315° (Fotogramma) (Modello: 125/21 (1) LDFP 30)
	Apparecchio illuminante su 330° (Fotogramma) (Modello: 125/21 (1) LDFP 30)
	Apparecchio illuminante su 345° (Fotogramma) (Modello: 125/21 (1) LDFP 30)
	Apparecchio illuminante su 360° (Fotogramma) (Modello: 125/21 (1) LDFP 30)
	Apparecchio illuminante su 375° (Fotogramma) (Modello: 125/21 (1) LDFP 30)
	Apparecchio illuminante su 390° (Fotogramma) (Modello: 125/21 (1) LDFP 30)
	Apparecchio illuminante su 405° (Fotogramma) (Modello: 125/21 (1) LDFP 30)
	Apparecchio illuminante su 420° (Fotogramma) (Modello: 125/21 (1) LDFP 30)
	Apparecchio illuminante su 435° (Fotogramma) (Modello: 125/21 (1) LDFP 30)
	Apparecchio illuminante su 450° (Fotogramma) (Modello: 125/21 (1) LDFP 30)
	Apparecchio illuminante su 465° (Fotogramma) (Modello: 125/21 (1) LDFP 30)
	Apparecchio illuminante su 480° (Fotogramma) (Modello: 125/21 (1) LDFP 30)
	Apparecchio illuminante su 495° (Fotogramma) (Modello: 125/21 (1) LDFP 30)
	Apparecchio illuminante su 510° (Fotogramma) (Modello: 125/21 (1) LDFP 30)
	Apparecchio illuminante su 525° (Fotogramma) (Modello: 125/21 (1) LDFP 30)
	Apparecchio illuminante su 540° (Fotogramma) (Modello: 125/21 (1) LDFP 30)
	Apparecchio illuminante su 555° (Fotogramma) (Modello: 125/21 (1) LDFP 30)
	Apparecchio illuminante su 570° (Fotogramma) (Modello: 125/21 (1) LDFP 30)
	Apparecchio illuminante su 585° (Fotogramma) (Modello: 125/21 (1) LDFP 30)
	Apparecchio illuminante su 600° (Fotogramma) (Modello: 125/21 (1) LDFP 30)

 OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO di tipo ospedaliero e di tipo polivettoriale Ente pubblico con personalità giuridica propria										REGIONE LOMBARDIA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO									
Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di Bando, per la fornitura in leasing operativo, chiavi in mano, di un Impianto Angiografico Monoplanare Magnetico per l'unità strutturale semplice di Elettrofisiologia e Elettrostimolazione cardiaca presso il Nuovo Ospedale di Bergamo, per la durata di 8 anni.																			
ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA:																			
										SIEMENS Siemens S.p.A. Via A. Manzoni - Milano Pirella, 10 MILANO									
										CREDIT AGRICOLE LEASING Crédit Agricole Leasing Italia S.r.l. Via S. Vigilio, 27 Milano, 27 MILANO									
										 RUGGERI COSTRUZIONI CIVILI E OSPEDALIERE S.r.l. VIA S. VIGILIO, 27 BERGAMO									
DEDICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE: Geom. Enzo RUGGERI																			
PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI										DISTRIBUZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI									
DATA: _____										DEFINIMENTO EUROPOSITO: _____									
CODICE FASE REG. ANQ. TIPO CLASSE 200500311										DATO DI CUI DA 710ESE0 IE 9 01									
N° _____ DATA _____										REVISIONI									
Q. DESCRIZIONE 1. PRIMA ESAMINAZIONE 2. SECONDA ESAMINAZIONE										Registro Verifiche Approvato Nr. _____ Data _____									
Per. Ind. Anselmo Corti 																			